

**Urząd Gminy Galewice**  
**ul. Wieluńska 5**  
**98-405 Galewice**

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. określa techniczne warunki budowy infrastruktury oświetleniowej podwieszanej na konstrukcjach wsporczych linii nn, zasilanej ze stacji 30980 w m. Ostrówek przy posesji nr 81.

1. Na stanowisku słupowym linii nn nr II/10 zasilanym ze stacji 30980 należy zamontować oprawę oświetlenia ulicznego typu BGP282 T25 1 xLED90-4S/740 DX50 prod. Signify (Philips Lighting) o strumieniu świetlnym lampy na poziomie 9000 lm, wyposażone w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat.
2. Zamontować wysięgnik stalowy ocynkowany, umożliwiający montaż oprawy nad przewodami zasilającymi linii nn o wysięgu 1,5 m i kącie 5°.
3. W wysięgniku do zasilania oprawy zastosować kabel typu YKY 2x2,5mm<sup>2</sup>.
4. Instalowaną oprawę zabezpieczyć izolowanym gniazdem bezpiecznikowym montowanym na przewodzie linii napowietrznej np. BZO-03 prod. Sintur.
5. W celu zasilania instalowanej oprawy oświetlenia drogowego należy wystąpić do Energa-Operator SA z wnioskiem o przyłączenie urządzeń do sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji 30980.
6. Oprawę zasilic przewodem AsXS<sub>n</sub> 2x25 mm<sup>2</sup> lub AsXS<sub>n</sub> 4x25 mm<sup>2</sup>.
7. W celu ochrony przewodu należy zastosować rury osłonowe BE 32 lub BE50 prod. Arot, montując ją na całej konstrukcji słupa. Rurę BE 32 zakańczac na górze rurą karbowaną ICTA wykonując tzw. „fajkę” natomiast rurę BE 50 zakończyc na górze kolanem FA 50. Połączenie rury z zamontowaną w dolnej ścianie szafki dławnicą wykonać za pomocą karbowanej giętkiej rury typu ICTA 3422 TINB Anty UV o średnicy zewnętrznej 40mm prod. Janoplast S.A.
8. Ze względu na montaż urządzeń oświetleniowych na konstrukcji wsporczej (słupie) będących własnością ENERGA-OPERATOR SA, należy spełnić wymogi określone w piśmie nr EOP/KD/4/2023/05/00561 z dnia 18.05.2022 roku, którego kopia stanowi integralną część niniejszych warunków.
9. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody, winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju.
10. Zastosować układ zasilania typu TN-C.
11. Zastosować system ochrony od porażeń zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
12. Wykonane oświetlenie winno spełniać obowiązujące przepisy oraz normy.
13. Prace winna wykonywać osoba mająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.
14. Całość prac łącznie z dokumentacją powykonawczą należy wykonać własnym kosztem i staraniem.
15. Dla wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy.
16. O rozpoczęciu prac będących przedmiotem niniejszych warunków należy powiadomić Spółkę z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Określony w załączonych warunkach technicznych sposób zasilania zakłada wniesienie w postaci aportu rzeczowego, wybudowanych urządzeń na rzecz Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce.

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak  
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004, REGON: 250680024, Kapitał zakładowy: 122.685.000 zł, NIP: 618-16-07-268  
Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001  
Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

**OŚWIETLENIE**  
**ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**  
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70  
E-mail: poczt@ouid.pl

[www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl)


Z uwagi na montaż urządzeń oświetleniowych na słupach Energa-Operator SA i konieczność zgłoszenia przez Spółkę wykonanych robót do Energa-Operator SA, inwestor wykonane roboty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do odbioru technicznego do Spółki, załączając kompletną dokumentację powykonawczą.


**Ważność warunków ustala się na okres 2 lat od daty wystawienia.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Technicznych

*Jacek Wittzak*

Ostrówek przy  
posesji nr 81  
gm. Galewice  
stacja 30980

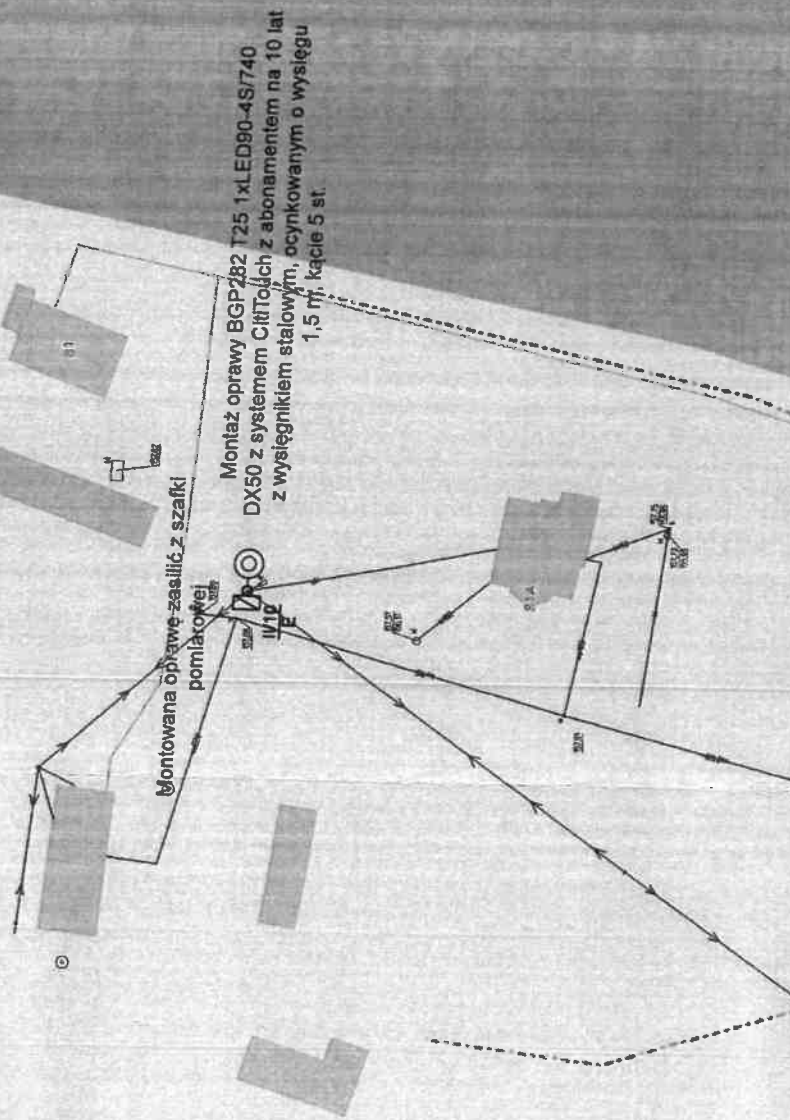

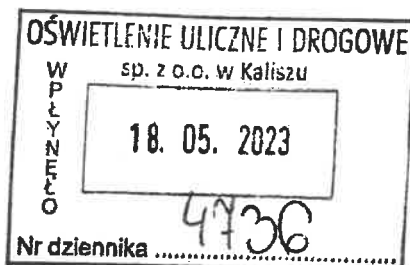

Do Oświetlenie Uliczne i Drogowe  
SP. Z O.O.  
Ul. Wrocławska 71A  
62-800 Kalisz

Znak EOP/KD/4/2023/05/00561

Dot.

**Uzgodnienia w zakresie montażu nowych(kolejnych) lub przebudowy urządzeń Najemcy na urządzeniach Wynajmującego.**

Kępno, 18.05.2023

W odpowiedzi na pismo TT/T 2/PK/1090/2023 (L. Dz. EOP/KP/4/2023/05/006621 z dnia 05.05.2023 r.) w sprawie uzgodnienia z zakresu montażu nowych(kolejnych) lub przebudowy urządzeń Najemcy na urządzeniach wynajmującego, Rejon Dystrybucji w Kępnie informuje, że wyraża zgodę na umieszczenie urządzeń na infrastrukturze wymienionej we wniosku oraz ujętej poniżej, pod warunkiem dotrzymania wszystkich postanowień zawartych w Umowie Najmu nr **KJ07188/19** z dnia **06.12.2019** r. wraz z załącznikami.

Dla zakresu obejmującego wymianę gołego przewodu elektroenergetycznego na izolowany lub budowy linii kablowej należy dostarczyć dokumentację powykonawczą, zawierającą oświadczenie, iż ww. zakres został wykonany zgodnie z normami branżowymi, przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych oraz zasadami wiedzy technicznej.

**Ponadto narzucamy obowiązek oznakowania kabli należących do Spółki Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu stosownymi tabliczkami informacyjnymi, z których będzie wynikało do kogo należy infrastruktura elektroenergetyczna.**

Nr kolejnych inwestycji	Określenie dokładnej lokalizacji inwestycji		Numery stanowisk słupowych (Wcześniej nie dzierżawionych), na których przewiduje się montaż urządzenia najemcy	Numery stanowisk słupowych (dzierżawionych), na których przewiduje się montaż lub wymianę urządzeń Najemcy
1	Miejscowość	Osowa		01/3 – zejście kablem ze słupa linii napowietrznej 03/9 – zejście kablem ze słupa linii napowietrznej
	Ulica/Ulice	-		
	Nr obwodu	01, 03		
	Nr stacji zasilającej dany obwód	30951		
	Planowana data realizacji zadania	Grudzień 2023		
2	Miejscowość	Ostrówek	02/3/7 – montaż oprawy, montaż szafki sterującej oświetleniem, kabel od oprawy do szafki sterującej	
	Ulica/Ulice	-		
	Nr obwodu	02		
	Nr stacji zasilającej dany obwód	30980		
	Planowana data realizacji zadania	Grudzień 2023		

***Niniejsze uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty umieszczonej na pierwszej stronie pisma. Po upływie tego okresu należy zwrócić się o ponowne uzgodnienie koncepcji projektowej.***

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Działu Dokumentacji Energetycznej

Konrad Sikora

Signed by /  
Podpisano przez:

Konrad Sikora

Date / Data:  
2023-05-18  
10:18

Niniejszy dokument winien stanowić integralną część dokumentacji projektowej, w związku z czym należy go powielić (kserokopia) i dołączyć do wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.

W przypadku odpowiedzi na niniejsze pismo prosimy o powołanie się jednocześnie na:

a) Znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaśszu Rejon Dystrybucji w Kępnie (umieszczony w górnej części pisma po lewej stronie)  
Kontakt: Konrad Sikora, tel. 625002841, e-mail: [konrad.sikora@energa.pl](mailto:konrad.sikora@energa.pl)